

אפשרות א: צנרת מערכות אחרות הנמצאת בעומק 150 סימ ויותר.

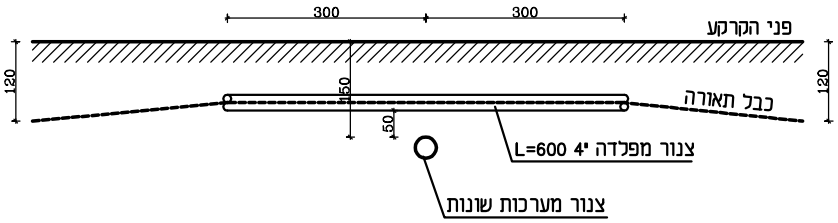


אפשרות ב: צנרת מערכות אחרות הנמצאת בעומק פחות מ- 120 סימ.

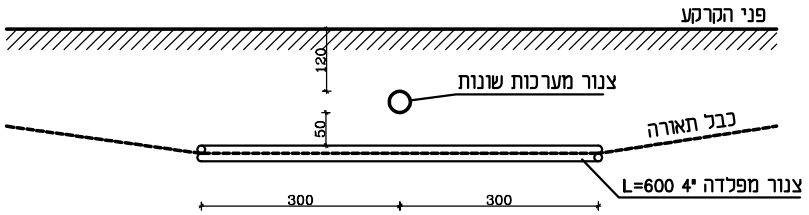


הערה:

על קבלן להגיש בקשות להיתר חפירות ולקבל אישור מכל הרשויות המוסמכות: בזק, חח"י, מקורות והמועצה האזורית (מים/ביוב ונקוד/תאורה), לפני ביצוע החפירה. בזמן הביצוע יהיה משגיח מטעם הרשויות הנ"ל. כל נזק שיגרם עקב פגיעה באחד מהמתקנים הנ"ל, יהיה על חשבון הקבלן. עם גילוי מתקן תת-קרקעי יודיע הקבלן מיד למפקח ויקבל הוראות והנחיות על אופן הטיפול בו.


מרחק מקביל מינימלי בין כבל תאורה לכבל מ.ג.



מרחק מקביל מינימלי בין כבל תאורה לקיר מבנה או גדד.

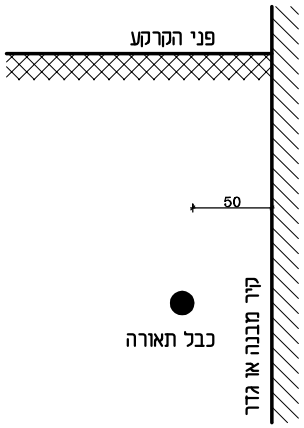


מרחק מקביל מינימלי בין כבל תאורה וצנור.



A – 0.5 מ' למים קרים או ביוב.
– 1.0 מ' לגז או חומר דליק.
– 2.0 מ' למים חמים או קיטור.
– 0.5 מ כבל תקשורת.

הצטלבות בין כבל חשמל לבין מעברי מים.

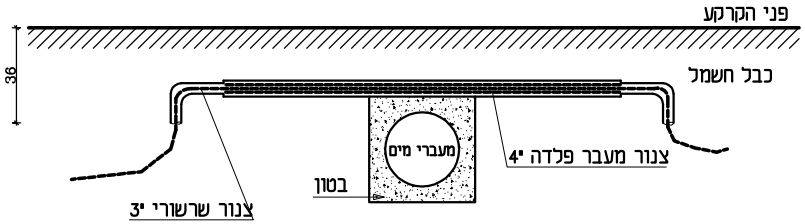

צנור פלדה יותקן רק אם עומק המעבר מפני הקרקע קטן מ- 50 סימ.

		מהות השינוי	
	מספר		תאריך
לעיון ○	מס' פרוייקט	שם הפרוייקט **מועצה אזורית גולן.**	
לאישור ○	**KANTIR-BK-P**	**אום אל קנטיר – עין קשתות.**	
למכרז ●	מס' גליון	תוכן הגליון **אזור בית הכנסת.**	
לביצוע ○	**ח-810(15-מ)**	**פרטי הצטלבויות עם מערכות שונות.**	0 מהדורה

המבצע אחראי לבדיקת המידות ולהתאמתן במקום.	קנה מידה	תכנן	שמעון אלבז
על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע גדלים ע"י מדידה בשרטוט.	%	שרטט	אינה קומרניצקי
		ביקר/אישר	שמעון אלבז
		תאריך	04/12/16

"דין" שמעון אלבז – הנדסת חשמל ובנין

קרית שמונה 10200, רח' דן דיין 12, ת.ד. 1047, טלפון 04-6944904, פקס 04-6944903

E-mail: elbazs1@bezeqint.net